Reduzierung der Einspeiseleistung und Abruf der Ist-Einspeiseleistung gemäß § 9 EEG (EEG-Anlagen größer 100 kW) im Versorgungsgebiet der Mainfranken Netze GmbH.

Info:
MFN gibt vor: Befehle als Kurzzeitbefehle mit Impulszeit 1 Sekunde
MFN benötigt: Meldungen als Dauermeldungen

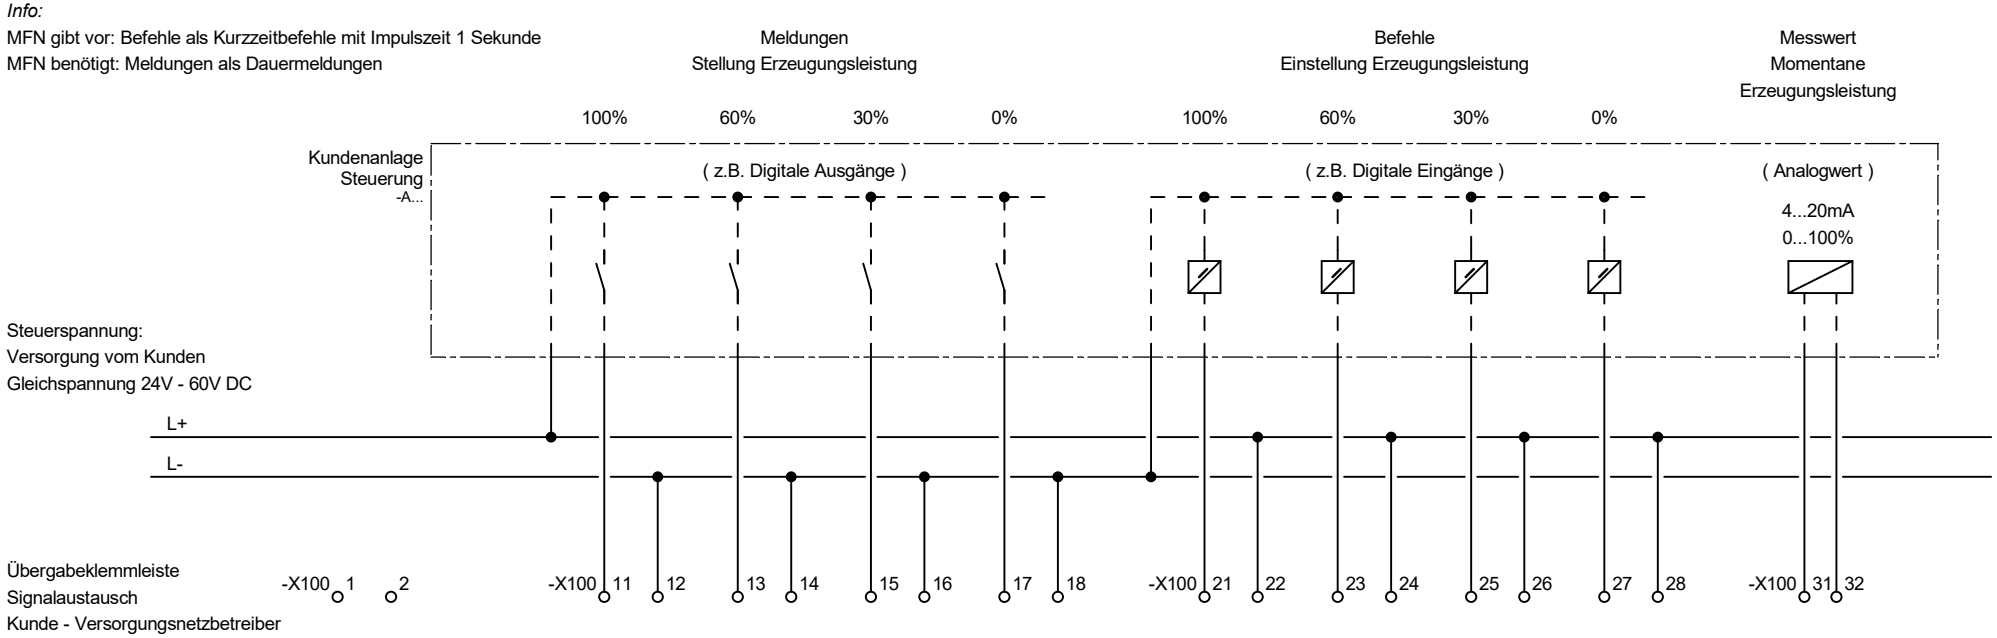

Testsignal von Fernwirkanlage MFN

Signal von Kundenanlage Meldung Stellung Erzeugungsleistung 100%

Signal von Kundenanlage Meldung Stellung Erzeugungsleistung 60%

Signal von Kundenanlage Meldung Stellung Erzeugungsleistung 30%

Signal von Kundenanlage Meldung Stellung Erzeugungsleistung 0%

Signal an Kundenanlage Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 100%

Signal an Kundenanlage Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 60%

Signal an Kundenanlage Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 30%

Signal an Kundenanlage Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 0%

Signal von Kundenanlage Messwert Momentane Erzeugungsleistung

Gezeichnet mit ELCAD (R) 2021 SP1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

a		Datum	06.07.2010	Mainfranken Netze GmbH NF-L Leit- und Systemtechnik	MFN
b	Anpassung 07.07.2022 Satzinger	Bearb.	Satzinger		
c	Ergänzung 16.02.2011 Satzinger	Veranl.	Zimmerma.		
	Änderung; Datum; Name;	Norm		Plotdatum: 08.07.2022	Ersatz durch: / Ersatz für:

Daten-, Befehlsübertragung EEA 100kW nach EEG
Übergabeklemmleiste in der Kundenanlage
Stromlaufplan

T xxx Muster EEA 100kW

EEG Kunde
+N1

Projekt-Nr.: EGWF-PB-001

Blatt /NE1
1/3 Bl.